



JAVASOLT ALAPOZÁSI RÉTEGREND:

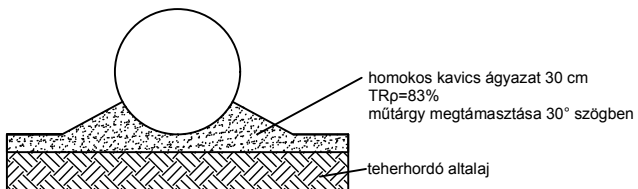

Beton vagy szikla ágyazatra helyezni tilos!
Visszatöltés során a 20-30 cm vastag rétegeket kell tömöríteni!
További információt a beépítési útmutatóban talál!

1. Bevezető csőcsonk
2. Áramlásosztó
3. Kolaeszcens előszűrő (csak 2 mg-os berendezés esetén)
4. Kolaeszcens főszűrő
5. Önműködő úszózár
6. Elfolyó csőidom

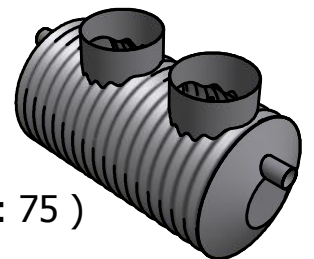

TNP 15-2-A (1 : 75)

 www.pureco.hu	ENVIA TNP Acél tartályos hordalék- és olajleválasztó berendezés		Típus:	
			TNP 15-2-A	
Berendezés tömege:		540 kg	Információs anyag	
Teljesítmény:		15 l/s	Hatásfok: 2 mg/l SZOE	M= 1:20
Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.				